

Agregat marki BROADCASTCROWN BCP250 posiada następujące parametry techniczne:

Rok produkcji – 1998

Moc pozorna – 250kVA

1. Silnik

- producent – PERKINS
- typ – 2006TG2A
- Regulator obrotów – elektroniczny
- napięcie akumulatora – 24V

2. Alternator

- producent – NEWAGE
- Typ – HC14C
- wirnik – bezszczotkowy
- napięcie – 380/220 V
- częstotliwość – 50 Hz

3. Sterownik


- producent – COMAP
- typ – Intelilite MRS 15

4. Przepracowane godziny – 789 h

5. Usprawnienia i modyfikacje:

- wymiana regulatora obrotów – luty 2015 r.
- wymiana sterownika – marzec 2017 r.
- montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego – kwiecień 2018 r.

Wszystkie dokonywane naprawy i wymiany podzespołów agregatu przeprowadzane były przez autoryzowany serwis.

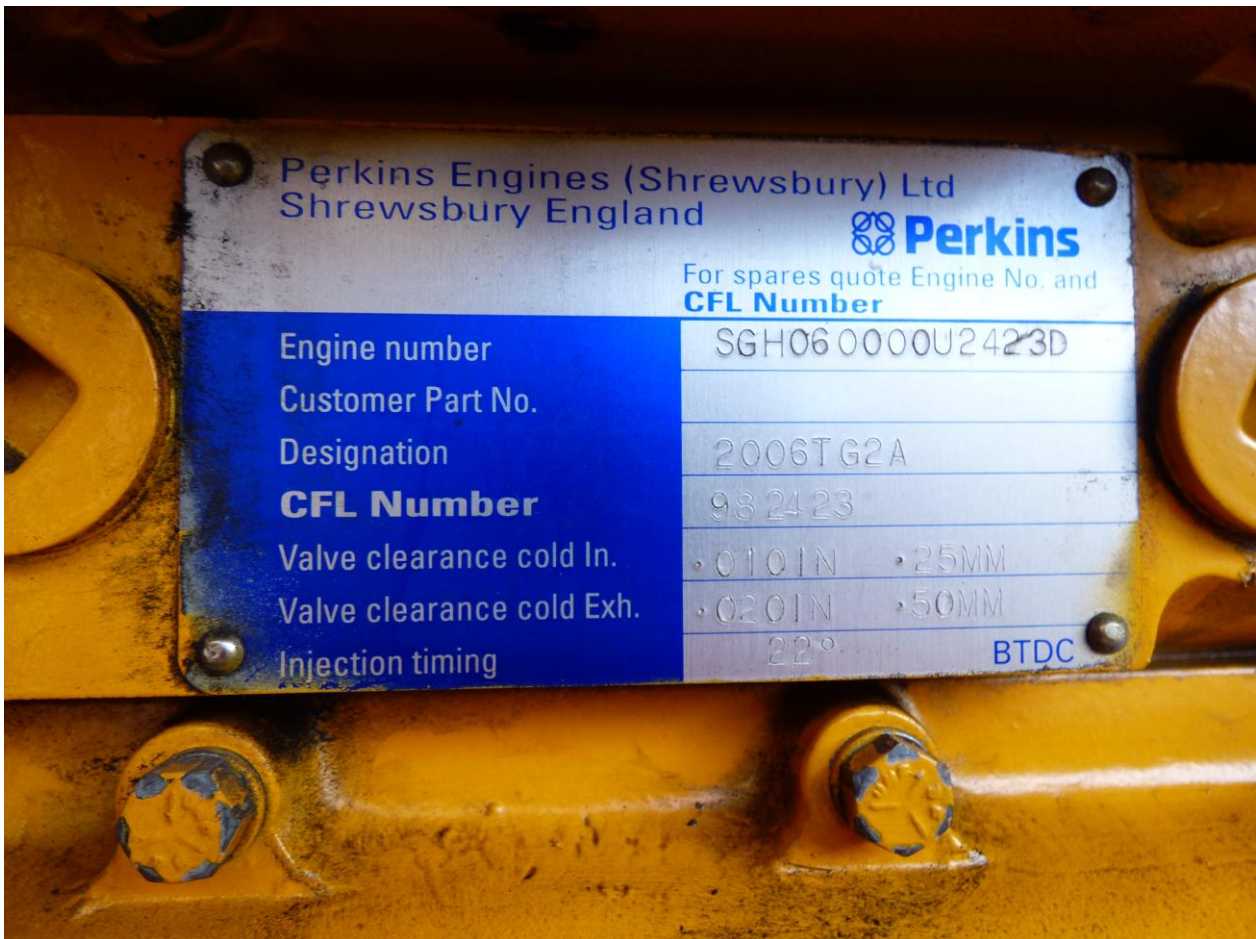



BROADCROWN

MODEL BCP 250 PLANT No. 2989

KVA 250 P.F. 0.8 KW 200

VOLTS 380 PHASE 3 FREQ 50

AMPS 380 RPM 1500 AC/DC AC

WINDING RATING CONT

INS. CLASS H TEMP 40 °C


DATE OF MANUFACTURE 10.98

Tel : 0785 817513 Fax : 0785 812474

HORUS
ENERGIA

IntelliLite^{NT} MRS 15

ComAp



SERIAL NO: 0099244/01

MACHINE ID: 98314336

FRAME/CORE: HC.44C

WDG: 311

MADE IN ENGLAND

SERIAL NUMBER	0099244/01
MACHINE ID NUMBER	98314336
FRAME/CORE	HC. I444C1
KVA BASE RATE(BR)	250
KW BASE RATE(BR)	200
HZ	50
RPM	1500
VOLTS	380/220
PHASE	3
AMPS BASE RATE(BR)	379.8
PF	0.8
RATING	CONT
EX. VOLTS	40
EX. AMPS	2.30
AMBIENT TEMP. C	40 C
ENCLOSURE	IP22
INSULATION CLASS	CLASS H
STATOR WDG.	311
STATOR CONN.	S. STAR
AVR	SX440

NEWAGE

NEWAGE INTERNATIONAL LTD.
PO BOX 17, BARNACK ROAD
STAMFORD, LINCOLNSHIRE.
PE9 2NB, ENGLAND

MADE IN ENGLAND WEEK NO: 35/98

WARNING

REFER TO THE INSTRUCTION BOOK
BEFORE FLASH OR MEGGER TESTING

BS 5000: PART 3 IEC 34-1
NEMA MG 1-20 ISO 8528-3

STAMFORD

AC GENERATORS

