PROFIL PODŁUŻNY ODGAŁĘZIENIA T2
skala 1:100/100

SZCZEGÓŁ UMIESZCZENIA ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH W SKRZYNCE ULICZNEJ

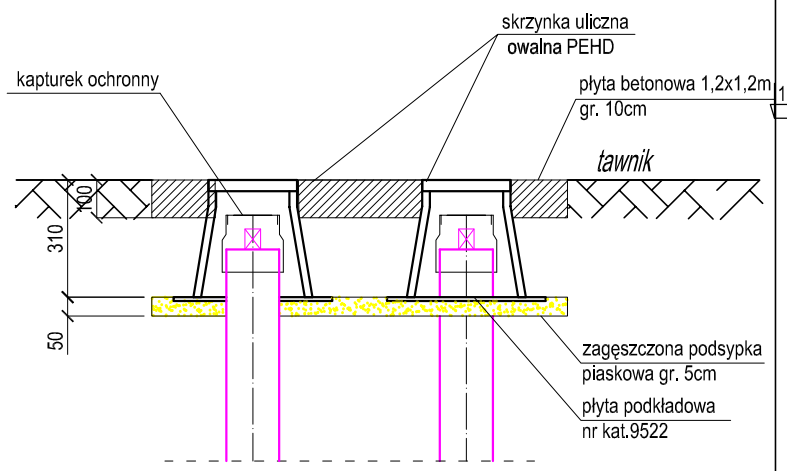

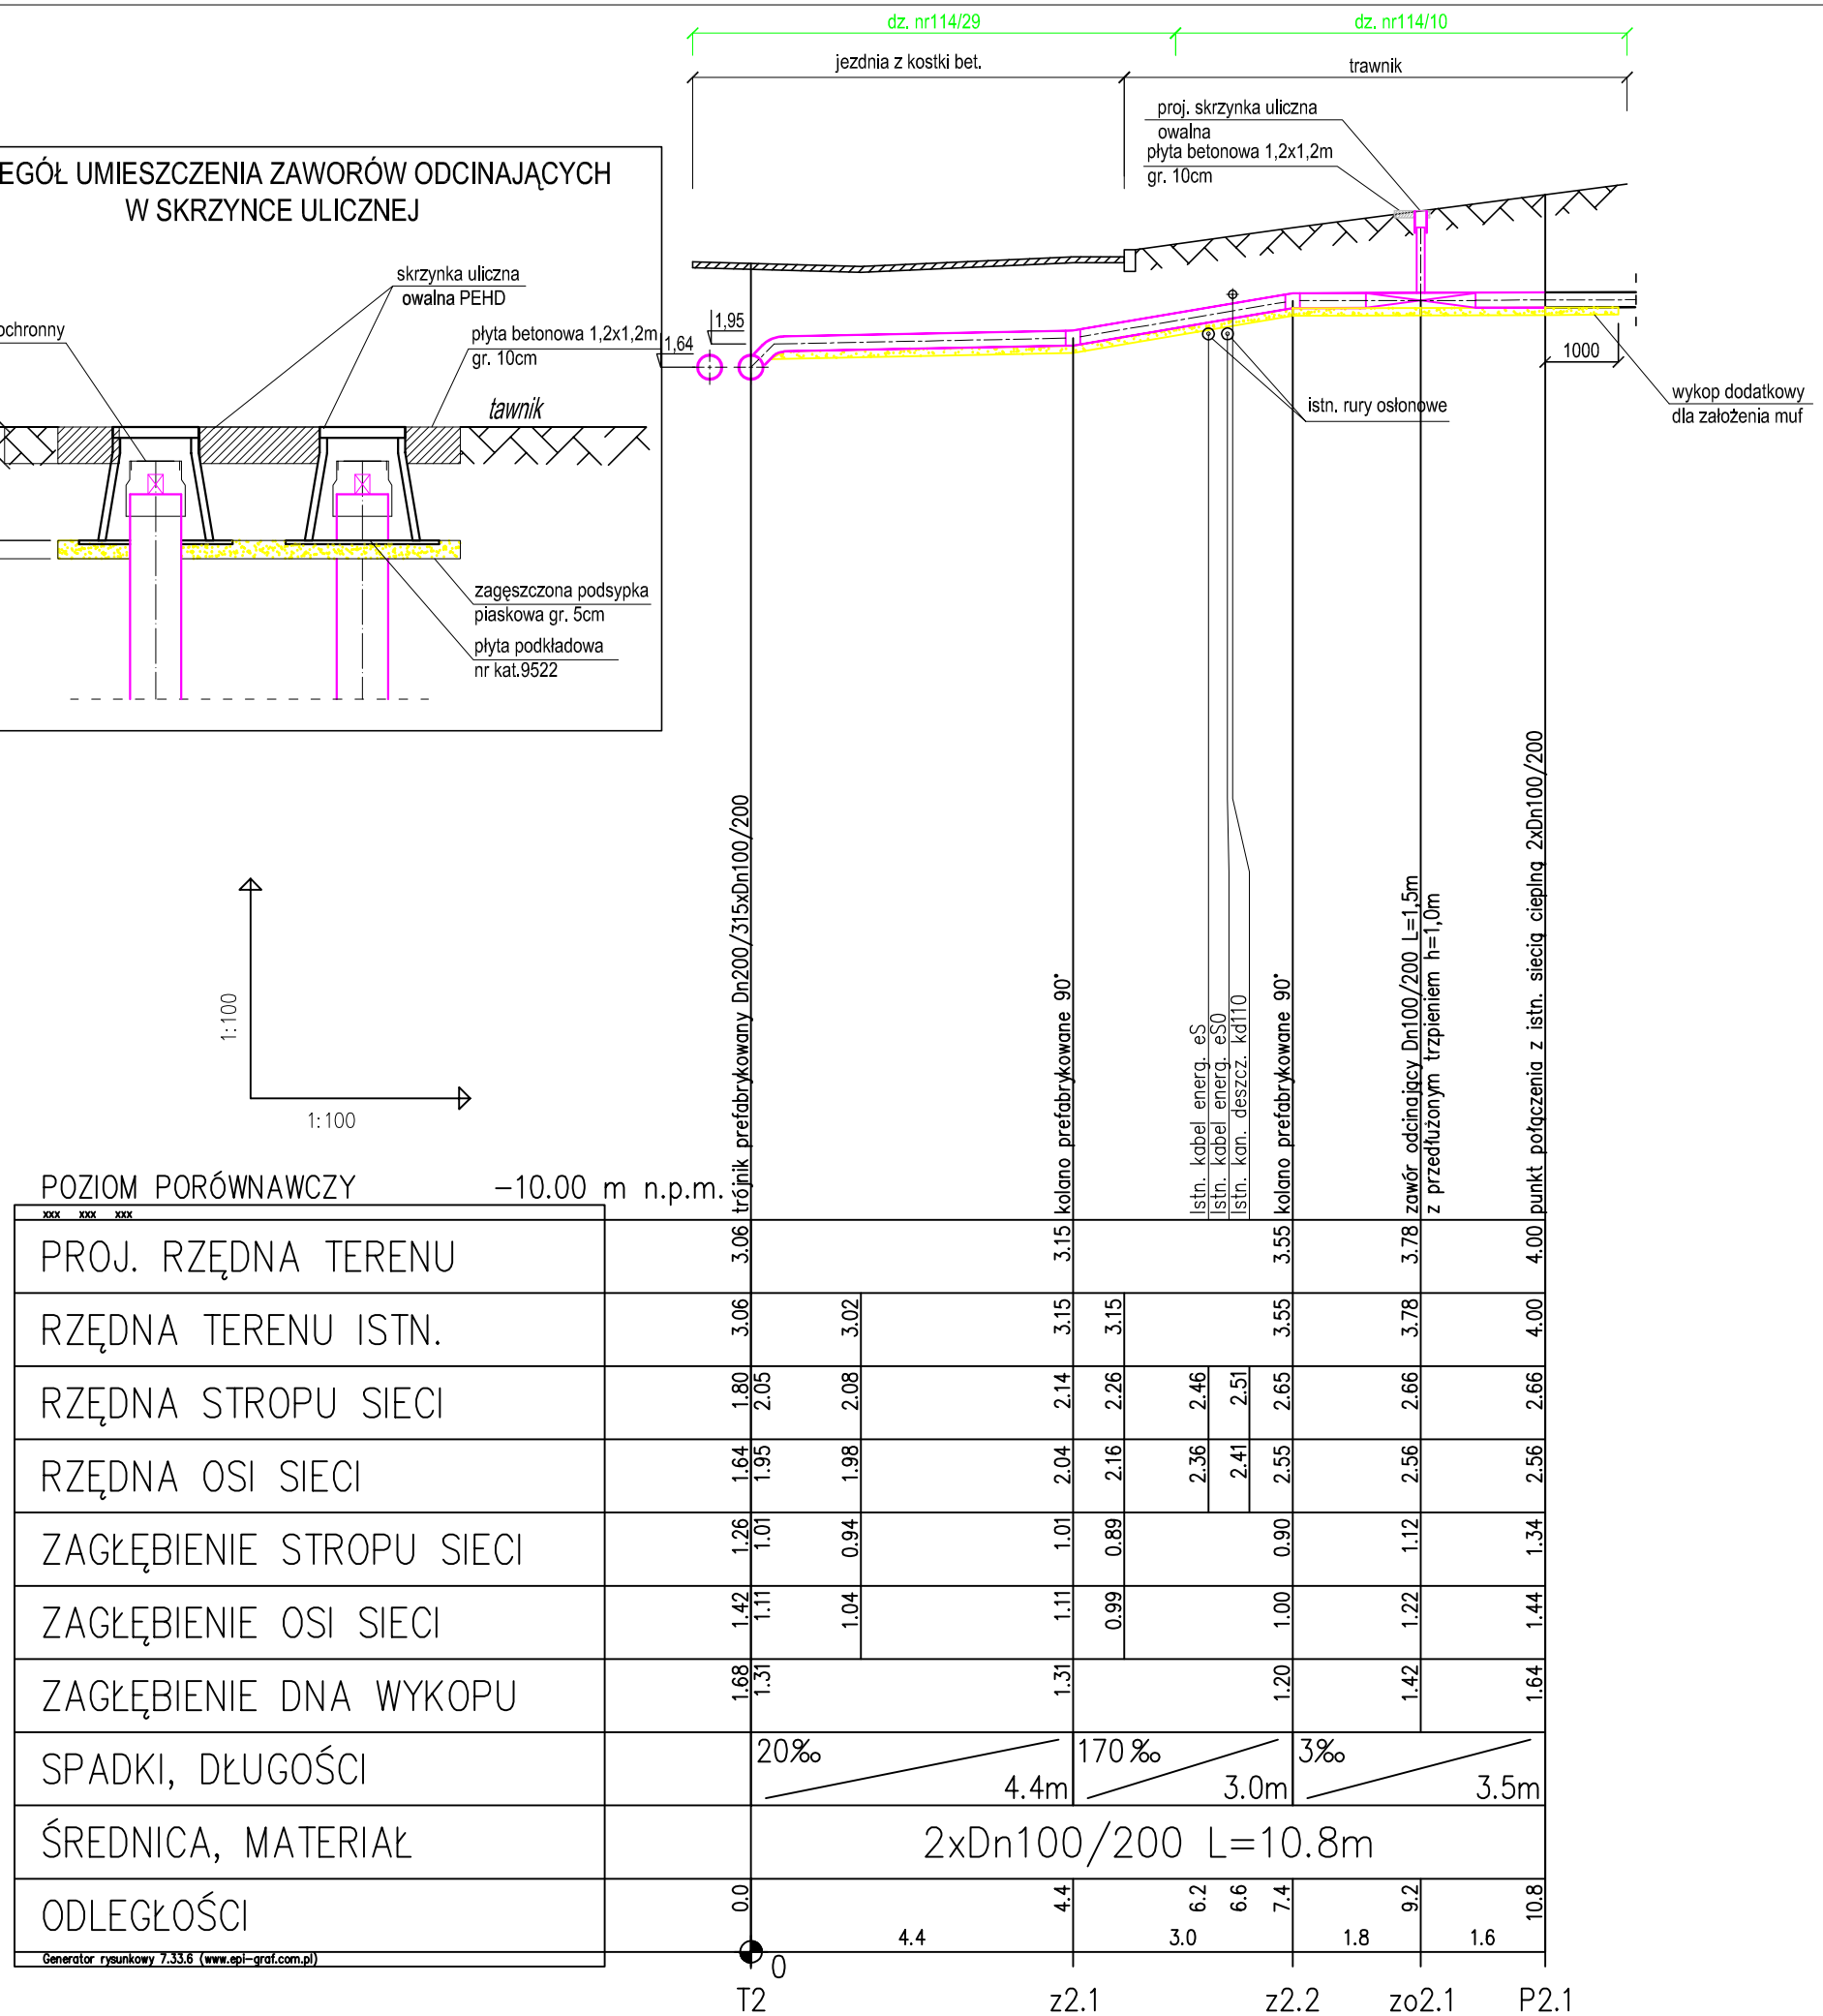

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

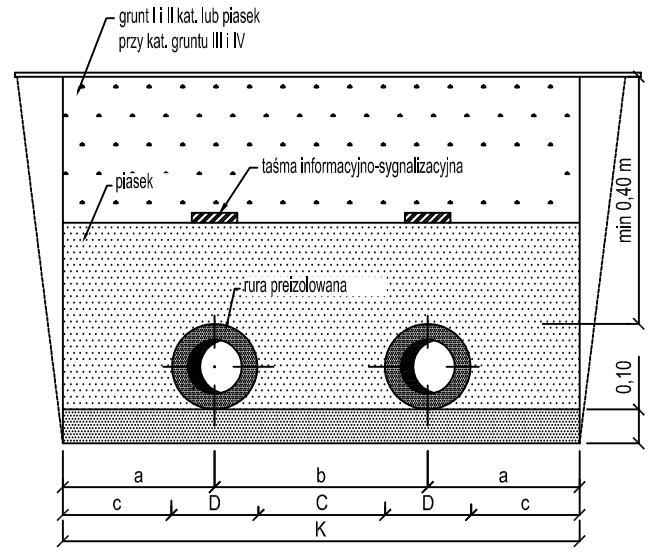

ø nom.	d/D	a	b	C	c	K
	mm					
100	ø114.3/200	275	350	150	175	900

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02

minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

Uwaga:

- Z uwagi na brak danych dotyczących dokładnej rzędnej zagłębienia istn. odgałęzienia w punkcie P2.1 spadek projektowanego odgałęzienia 2xDn100/200 na odcinku z2.1- P2.1należy ustalić na budowie.
- Długość sieci podano w osi rury zasilającej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli@op.pl

Nr rys.	4	Obiekt	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
		Adres	Świnoujście, ul. Uzdrowiskowa
Skala	1:100/100	Inwestor	PEC Świnoujście
		Temat	Profil podłużny odgałęzienia T2

proj.:	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	04.07.2024	
spr.:	mgr inż. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	04.07.2024	
opr.:	mgr inż. M. Malinowska	———	04.07.2024	