


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy

ul.Szkolnej 1b w Świnoujściu

skala 1:250

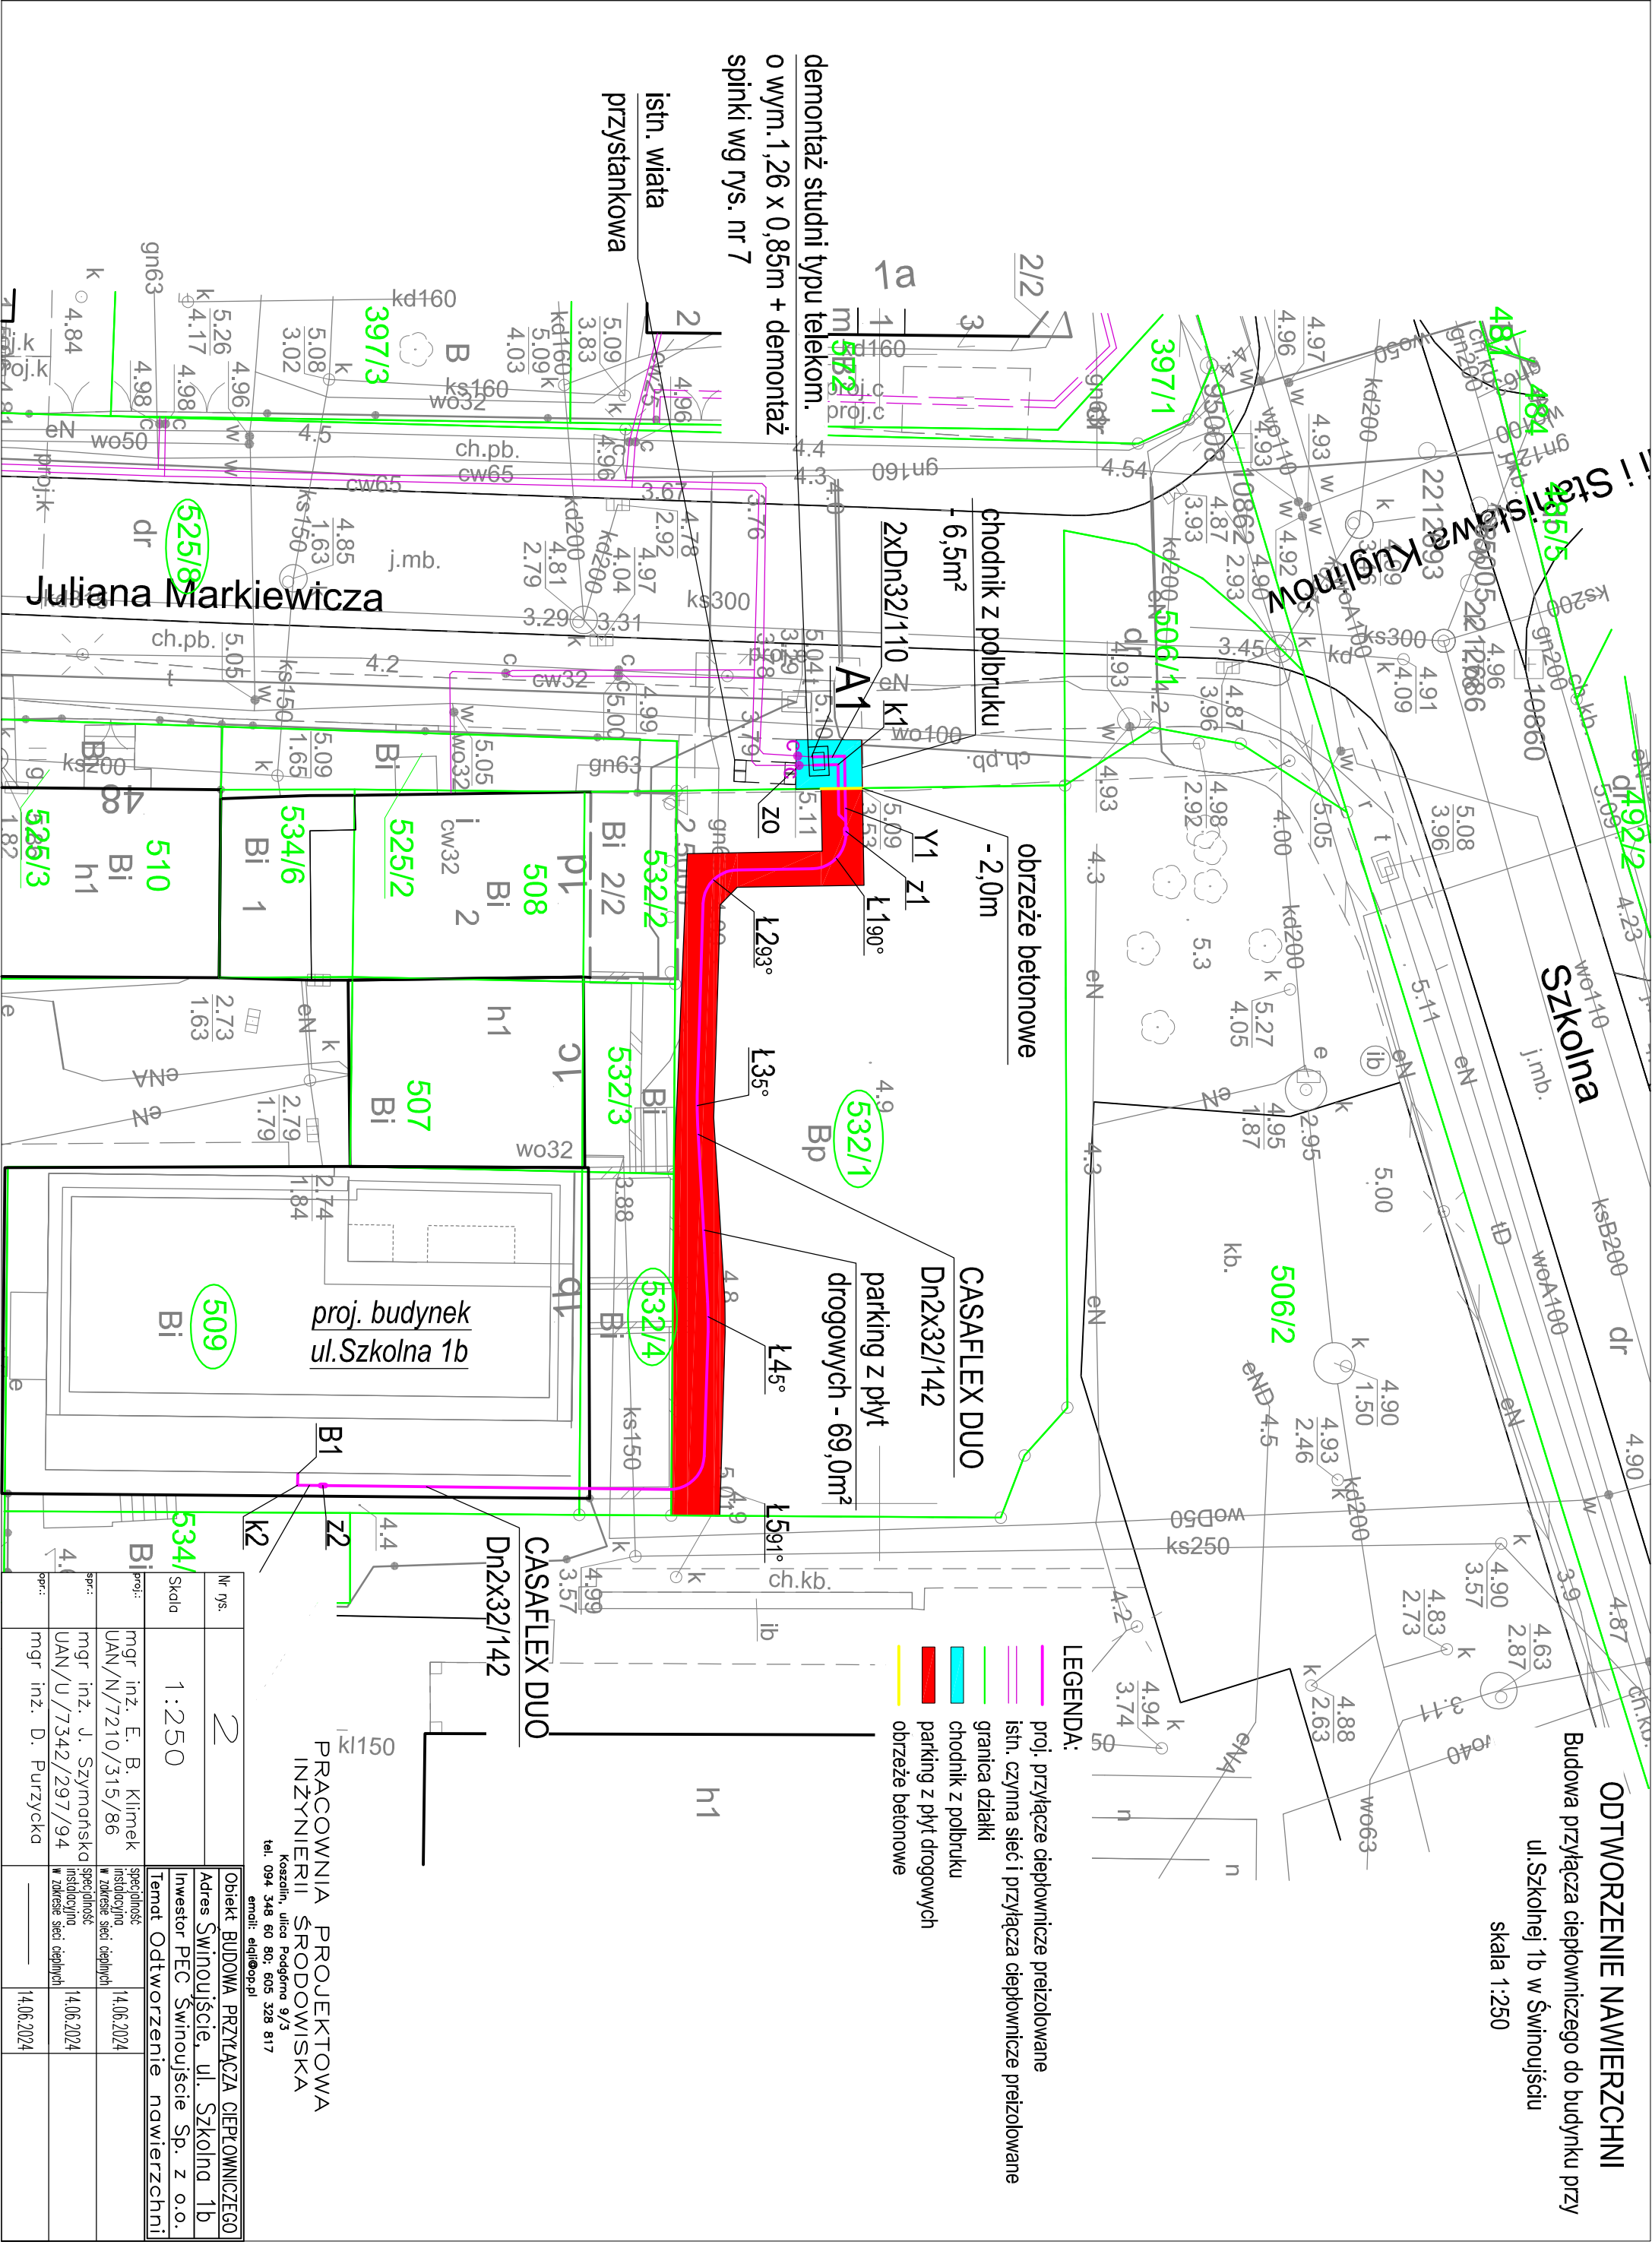

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: eqi@op.pl

Nr rys.	2	Obiekt BUDOWA PRZYTĄCZA CIEPŁOWNICZEGO
Skala	1:250	Adres Swinoujście, ul. Szkolna 1b
proje.:	mgr inż. E. B. Klimek	Investor PEC Swinoujście Sp. z o.o.
instalcyjno	UAN/N/7210/315/86	Temat Odtworzenie nawierzchni
specjalność	W zakresie sieci ciepłych	
specjalność	mgr inż. J. Szymańska	
instalcyjno	UAN/U/7342/297/94	
opr.:	mgr inż. D. Purzycka	
		14.06.2024